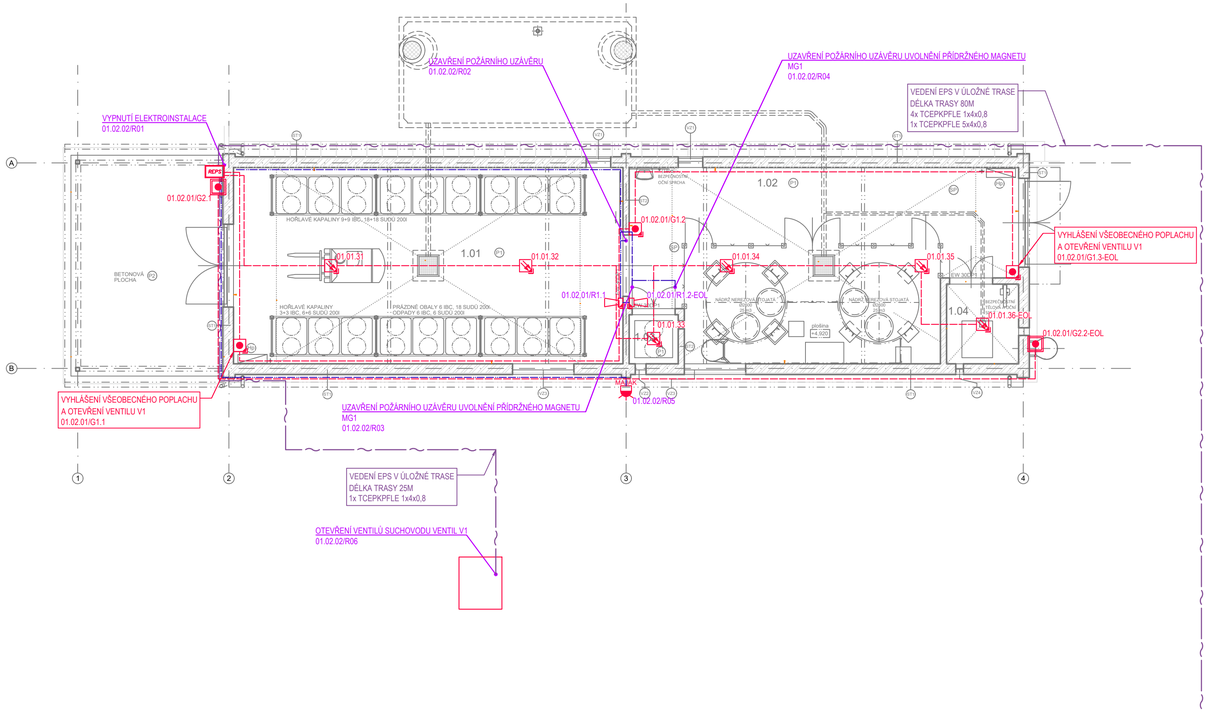
UZAVŘENÍ POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU
01.02.02/R02
UZAVŘENÍ POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU UVOLNĚNÍ PŘÍDRŽNÉHO MAGNETU
MG1
01.02.02/R04
VEDENÍ EPS V ÚLOŽNÉ TRASE
DÉLKA TRASY 80M
4x TCEPKPFLE 1x4x0,8
1x TCEPKPFLE 5x4x0,8
VYPNUTÍ ELEKTROINSTALACE
01.02.02/R01
01.02.01/G2.1
01.02.01/G1.2
VYHLÁŠENÍ VŠEOBECNÉHO POPLACHU
A OTEVŘENÍ VENTILU V1
01.02.01/G1.3-EOL
01.02.01/G2.2-EOL
VYHLÁŠENÍ VŠEOBECNÉHO POPLACHU
A OTEVŘENÍ VENTILU V1
01.02.01/G1.1
UZAVŘENÍ POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU UVOLNĚNÍ PŘÍDRŽNÉHO MAGNETU
MG1
01.02.02/R03
01.02.02/R05
VEDENÍ EPS V ÚLOŽNÉ TRASE
DÉLKA TRASY 25M
1x TCEPKPFLE 1x4x0,8
OTEVŘENÍ VENTILŮ SUCHOVODU VENTIL V1
01.02.02/R06
01.01.31
01.01.32
01.01.33
01.01.34
01.01.35
01.01.36-EOL
01.02.01/R1.1
01.02.01/R1.2-EOL
1.01
1.02
1.03
1.04
HOŘLAVÉ KAPALINY 9×3 IBC, 18×18 SUDŮ 200l
HOŘLAVÉ KAPALINY
3×3 IBC, 6×6 SUDŮ 200l
PRÁZDNÉ OBALY 6 IBC, 18 SUDŮ 200L
ODPADY 6 IBC, 6 SUDŮ 200l
BETONOVÁ PLOCHA
ČERPADLO
ČERPADLO
ČERPADLO